

CHAUFFERIES COUPE FEU 2H

Référence

SNCF- Technicentre Vitry sur seine

Localisation : IVRY SEINE

Application : Rénovation de la production de chaleur pour le chauffage avec changement d'énergie



Composition de la solution : Chaufferie préfabriquée en CF2H de 4000kW respectant l'arrêté PIC Centrale gaz avec double électrovanne, extincteurs, 2 sorties de secours, trappe de désenfumage.

GENERATEUR CHAUFFAGE

2 chaudières acier haut rendement de 2000kW LRR50 de chez GUILLOT.

2 brûleurs gaz naturel modulant type WEISHAUPPT type WMG30/2

1 circuit secondaire Régulé en DN200

2 pompes simples à vitesse variable type SIE210 (168m³/h) - 3 vannes d'isolement

1 vanne trois voies motorisée SIEMENS à secteur type VBF21.125

1 circuit secondaire constant en DN32

1 groupe de maintien de pression TIGR MH04/2/2 2000L

1 filtre anti-boue TIGR magnétique

1 cascade chaudières SIEMENS-TIGR

1 centrale de détection MX 42 (OLDHAM) gaz avec 2 électrovannes gaz et 3 détecteurs



SAS TIGR – Parc d'Activités de la Croisière – 23300 Saint-Maurice-La-Souterraine


Tél. 05 55 76 23 73 – Fax 05 55 63 36 98

Email : contact@tigr.fr

www.tigr.fr

CHAUFFERIES COUPE FEU 2H

Principe fluide

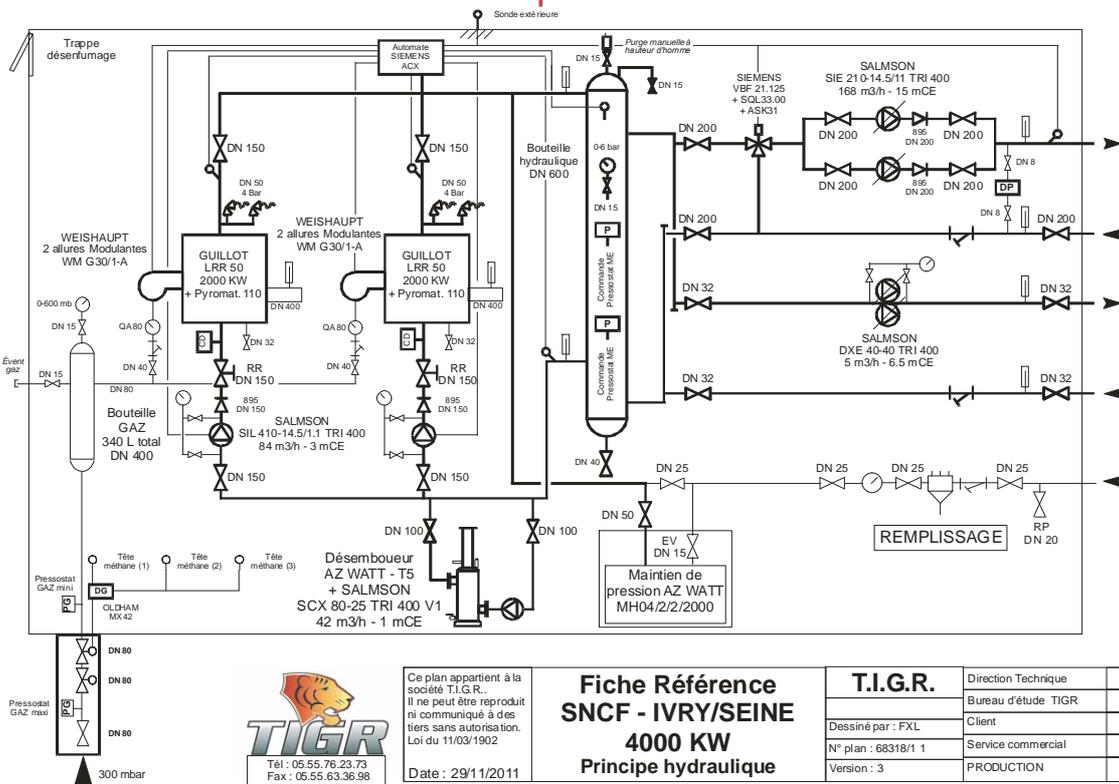


Ce plan appartient à la société T.I.G.R. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation. Loi du 11/03/1902
Date : 29/11/2011

Fiche Référence
SNCF - IVRY/SEINE
4000 KW
Principe hydraulique

T.I.G.R.	
Direction Technique	
Bureau d'étude TIGR	
Client	
N° plan : 68318/1 1	Service commercial
Version : 3	PRODUCTION

Vue de dessus

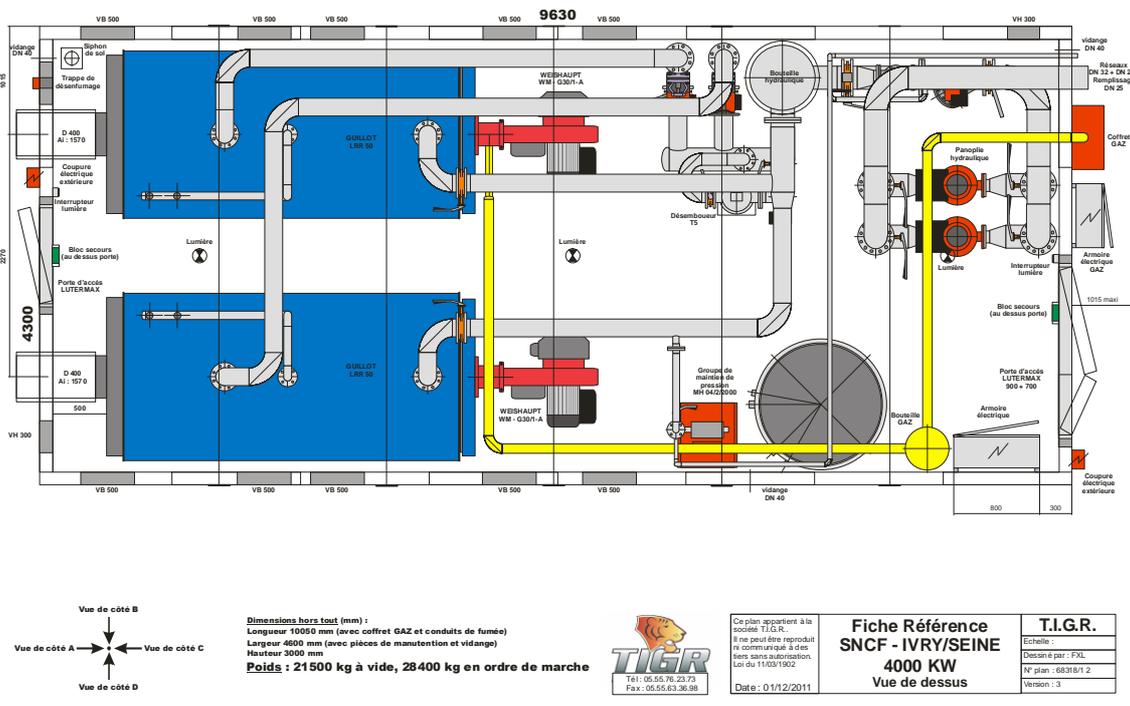

Dimensions hors tout (mm) :
Longueur 10050 mm (avec coffret GAZ et conduits de fumée)
Largeur 4600 mm (avec pièces de manutention et vidange)
Hauteur 3000 mm
Poids : 21500 kg à vide, 28400 kg en ordre de marche



Ce plan appartient à la société T.I.G.R. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation. Loi du 11/03/1902
Date : 01/12/2011

Fiche Référence
SNCF - IVRY/SEINE
4000 KW
Vue de dessus

T.I.G.R.	
Echelle :	
Dessiné par : FXL	
N° plan : 68318/1 2	
Version : 3	

